

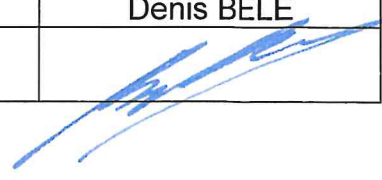


PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN
ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBČINO
IZOLA ZA OBDOBJE 2021 – 2024

Izdaja:	1	Datum:	23. 11. 2020
---------	---	--------	--------------

	Sestavil: Ime PRIIMEK	Pregledal: Ime PRIIMEK	Odobril: Ime PRIIMEK
	Dorian KALIGARIČ	Rado GOMEZELJ	Denis BELE
Podpis:			

1. OSNOVNI PODATKI

Gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod je kot obvezna lokalna javna služba določena z zakonom o varstvu okolja. V občini Izola jo izvaja JP Komunala Izola d.o.o. Sedanja pravna podlaga za izvajanje te javne službe je Odlok o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. – Azienda pubblica Komunala Izola S.r.l., (Uradne objave Občine Izola, št. 8/2003, št. 11/2004, št. 5/2005, št. 14/2007, št. 10/2011, št. 15/2015, št. 7/2017 in št. 5/2018).

1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE

Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

NAZIV:	KOMUNALA IZOLA D.O.O. – KOMUNALA IZOLA S.R.L.
NASLOV:	INDUSTRIJSKA CESTA 8, 6310 IZOLA
ID DDV:	SI70981515
ODGOVORNA OSEBA:	DENIS BELE - DIREKTOR
KONTAKTNA OSEBA:	DORIAN KALIGARIČ
TELEFONSKA ŠT:	05/66 34 950, 05/66 34 935
E-POŠTA:	TAJNISTVO@KOMUNALA-IZOLA.SI
ORGANIZACIJSKA OBLIKA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE : *	JAVNO PODJETJE

*Opomba: Organizacijska oblika v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993):

1 – javno podjetje,

2 – režijski obrat,

3 – koncesionirana gospodarska javna služba.

1.2 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

1.2.1 SEZNAM OBČIN

Tabela 2: Seznam občin

IME OBČINE	ID OBČINE
IZOLA	40

1.3 PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Področje odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju občine Izola je neposredno ali posredno zajeto v predpisih občine Izola, ki so navedeni v spodnji tabeli.

Tabela 3: Predpisi

NAZIV PREDPISA	DATUM OBJAVE	OBJAVA
ODLOK O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI IZOLA	30. 12. 2013, 23. 6. 2014 IN 5.3. 2018	URADNE OBJAVE OBČINE IZOLA, ŠT. 16/2013, ŠT. 6/2014 IN 3/2018
PREDPIS O DOLOČITVI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE: ODLOK O UREDITVI STATUSA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA IZOLA D.O.O.	08.05.2003, 3.6.2004, 3.3.2005, 16.8.2007, 22.12.2011, 29.9.2014, 20.7.2015, 29.5.2017 IN 16.4. 2018. POGODBA O UPORABI IN VZDRŽEVANJU JAVNE INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNEIH SLUŽB ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD: 2. 2. 2010	URADNE OBJAVE OBČINE IZOLA ŠT. 8/2003, ŠT. 11/2004, ŠT. 5/2005, ŠT. 14/2007, ŠT. 10/2011, ŠT. 15/2015, ŠT.7/2017 in ŠT. 5/2018)
PREDPIS O NAČINU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE: ODLOK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA V OBČINI IZOLA	3.3.2005 IN 20.10. 2005	URADNE OBJAVE OBČINE IZOLA, ŠT. 05/2005 IN 19/2005
DRUGI PREDPISI, KI DOLOČAJO IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE -SPORAZUM O SKUPNEM ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNIH VOD IZ OBČINE IZOLA PO KOMUNALNI INFRASTRUKTURI NA OBMOČJU OBČINE IZOLA IN MESTNE OBČINE KOPER	30.09.2009	
UREDBA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE	18.12.2015, 27.12.2019	UR. LIST RS, ŠT. 98/2015, 76/17 IN 81/19

1.4 NASELJA IN ŠTEVILO PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJAJO JAVNE SLUŽBE

Tabela 4: Število prebivalcev po naseljih v letu 2020

OBČINA	MID OBČINE	IME NASELJA	MID NASELJA	* ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU
IZOLA	11026923	Cetore	10097703	146
	11026923	Izola	10097665	11.682
	11026923	Dobrava	10097649	273
	11026923	Jagodje	10097673	2.186
	11026923	Korte (Medoš, Draga)	10097657	845
	11026923	Malija	10097681	526
	11026923	Nožed	17028073	72
	11026923	Šared	10097690	597
	11026923	Baredi	10097622	159

* Vir podatkov: Statistični urad RS (spletna stran)

1.4.1 PODATKI O NASELJIH IN ŠTEVILU PREBIVALCEV, po načinu izvajanja javne službe

Tabela 5: Število prebivalcev

Občina	Število prebivalcev v občini	Število prebivalcev za katere se izvaja odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo	Število stavb, priključenih na javno kanalizacijo	Število prebivalcev za katere se izvaja storitev prevzema blata iz MKČN	Število prebivalcev za katere se izvajajo storitve praznjenja obstoječih greznic
IZOLA	16.486	14.243	3.780	682	1.561

1.5 SEZNAM AGLOMERACIJ KJER SE IZVAJA JAVNA SLUŽBA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

V občinskem operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda so prikazane aglomeracije – področja, ki morajo biti, glede na velikost in gostoto prebivalcev, do zakonsko predpisanih rokov opremljena za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v skladu z zakonodajo.


Aglomeracije so prikazane v naslednji tabeli in so povzete po podatkih iz spletne strani Agencije RS za okolje in sicer za občino Izola.

Tabela 6: Seznam aglomeracij

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Število PE	Komentar
20900	Šared 2019	473	
20901	Izola mesto 2019	21.485	
40000	Dobrava – Belveder 2019	580	Nova aglomeracija
20902	Korte 2019	783	
20905	Medoški 2019	158	
20907	Cetore 2019	113	

Opomba: Del aglomeracije Lucija 2019, ID 538 sega iz občine Piran na območje naselja Malijski v občini Izola.

Slika 1: Prikaz aglomeracij v občini Izola (Vir: Arso, Atlas okolja, oktober 2020)

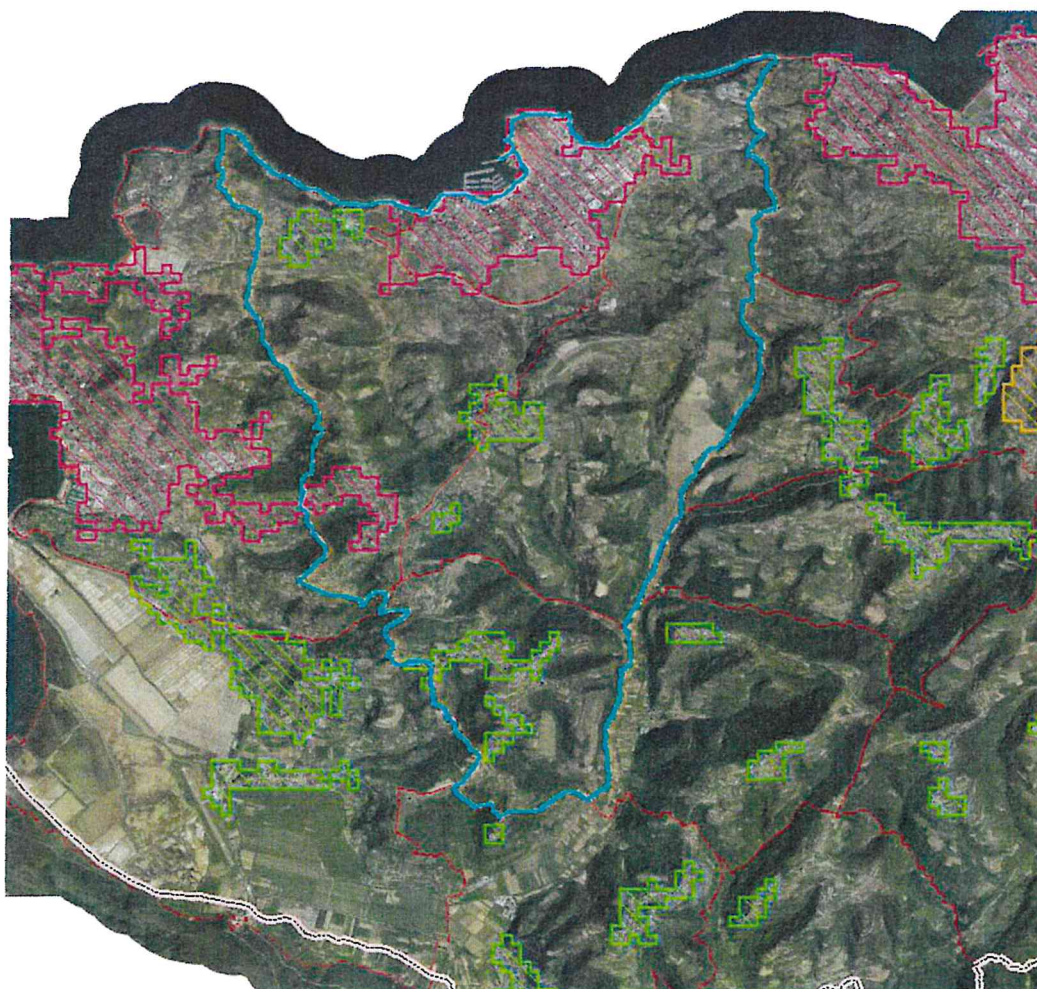

Slika 2: Občina Izola



2. PODATKI O INFRASTRUKTURI IN OSNOVNIH SREDSTVIH, NAMENJENIH OPRAVLJANJU JAVNE SLUŽBE

2.1 PODATKI O JAVNIH KANALIZACIJSKIH SISTEMIH

Javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna infrastruktura lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode.

Tabela 7: Dolžine kanalizacijskih sistemov v upravljanju JP Komunala Izola d.o.o.

OBČINA	DOLŽINA KANALSKIH VODOV SEKUNDARNEGA IN PRIMARNEGA OMREŽJA [m]	DOLŽINA KANALSKIH VODOV ZA ODVAJANJE PADAVINSKE VODE [m]	DOLŽINA MEŠANEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA [m]	DOLŽINA LOČENEGA FEKALNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA [m]
Izola	115.108	55.111	34.501	25.496

2.1.1 PODATKI O HIDRAVLIČNO SAMOSTOJNIH SISTEMIH:

- Hidravlično samostojni sistem Korte; Hidravlični sistem Korte sestavlja omrežje javne kanalizacije Korte. Javna fekalna kanalizacija se zaključuje z MKČN Korte. Dolžina javne kanalizacije je podana v spodnji tabeli:

Javna kanalizacija Korte	Fekalna (m)	Meteorna (m)
Dolžina (m)	5.764	2.279

- Hidravlično samostojni sistem Cetore; Hidravlični sistem Cetore sestavlja omrežje javne kanalizacije Cetore. Javna fekalna kanalizacija se zaključuje z MKČN Cetore. Dolžina javne kanalizacije je podana v spodnji tabeli:

Javna kanalizacija Cetore	Fekalna (m)	Meteorna (m)
Dolžina (m)	739	458

- Hidravlični sistem Malijski; Na območju Malijskega vzdržujemo le javni meteorni sistem dolžine ločen fekalni hidravlični sistem upravlja po pogodbi Okolje Piran.

Javna kanalizacija Malijski	Meteorna (m)
Dolžina (m)	3.638

- Hidravlično samostojni sistem Izola; Hidravlični sistem Izola sestavlja omrežje javne kanalizacije Izola. Javna mešana in fekalna kanalizacija se zaključuje v črpališču v Cankarjevem drevoredu v Izoli, kjer se odpadna voda preko črpališča odvaža v tlačni vod proti Koprju in čisti na CČN Koper. Dolžina javne kanalizacije Izola je podana v naslednji tabeli:

Javna kanalizacija Izola	Fekalna in mešana (m)	Meteorna (m)
Dolžina (m)	53.494	48.736

Podatki o iztokih iz hidravlično samostojnih javnih kanalizacijskih sistemov v upravljanju Komunale Izola:

Javni kanalizacijski sistem	Koordinata iztoka »X«	Koordinata iztoka »Y«	Tip iztoka
Korte	395166,7791	39024,3377	Iztok v tla (vode)
Cetore	394733,0687	40544,7776	Iztok v tla (vode)
Izola	396007,7461	44622,3156	Iztok v kanalizacijski sistem v Koper

2.2 PODATKI O KOMUNALNIH IN SKUPNIH ČISTILNIH NAPRAVAH, KI SO JAVNA INFRASTRUKTURA

Tabela 8: Komunalne čistilne naprave

ID KČN	X	Y	ALI JE KČN OPREMJENA ZA SPREJEM IN ODBELAVO BLATA Z DRUGIH ČN? [DA/NE]	ŠTEVILKA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA
342 - Cetore	40553	394719	NE	10582
341 - Korte	309024,79	395153,85	NE	10583
25 – Koper*	403060	46791	DA	10158
68 – Piran**	388694	42699	DA	10082

*CČN Koper začasno upravlja Marjetica Koper.

**CČN Piran upravlja Okolje Piran.

2.3. PODATKI O CESTNIH MOTORNIH VOZILIH IN OPREMI ZA PREVZEM IN PREVOZ KOMUNALNE ODPADNE VODE IZ NEPRETOČNIH GREZNIC IN BLATA IZ MKČN:

V Komunali Izola d.o.o., imamo na razpolago eno fekalno vozilo za praznjenje greznic in MKČN, proizvajalca MB – Atego/Atrik. Podvozje je Mercedes, nadgradnja pa Atrik. Zmogljivost oziroma kapacitete vozila sta dve cisterni in sicer za blato in vodo. Cisterna za blato ima kapaciteto 3500 litrov (za odpadne vode), ter 2000 litrov za čisto vodo, ki se uporablja za pranje kanalizacije, cest, itd. Vsebnik za blato je namenjen za polnjenje in prevažanje odpadnih vod in blata, ki se jih sesa iz kanalizacijskih sistemov, greznic in MKČN.

2.4 PODATKI O ŠTEVILU DELOVNIH MEST, KI SO NAMENJENI IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE

V DE Kanalizacija so trenutno zaposleni; vodja DE Kanalizacija, Operativni vodja DE Kanalizacija, vzdrževalec strojnih naprav in vzdrževalec kanalizacijskih sistemov. Voznik - strojnik, ki upravlja kanalizacijsko vozilo, je sistematiziran v DE Mehanizacija, vendar večji del delovnega časa dela za DE Kanalizacija.

Tabela 9: Podatki o številu delovnih mest

Naziv delovnega mesta	Št. zaposlenih	Naloge in pogoji za opravljanje nalog
Vodja DE Kanalizacija	1	Vodi DE Kanalizacija, skrbi za izvajanje obvezne GJS odvajanja in čiščenja, pripravlja letne programe, razporede, izdaja soglasja, projektne pogoje, nadzira opravljena dela, pripravlja predloge, poročila, kazalnike, sprejema naročila, komunicira s strankami.
Operativni vodja DE Kanalizacija	1	Operativno vodi delovno enoto, razporeja delavce, skrbi za mesečna administrativne dela, pripravlja popise, račune, skrbi za evidence, sprejema naročila, komunicira s strankami.
Vzdrževalec strojnih naprav	1	Nadzira in vzdržuje strojne naprave na čistilnih napravah in črpališčih, evidentira in odpravlja napake na strojnih napravah in inštalacijah, sodeluje pri nadzoru in vzdrževanju ter remontih naprav, vodi obratovalne dnevnik.
Vzdrževalec kanalizacijskih sistemov	1	Opravlja dela pri čiščenju kanalizacije s kanalizacijskim vozilom, pri črpanju in praznjenju vsebin greznic in MKČN, pregleduje kanalizacijo in izvaja pomožna dela in naloge s področja odvajanja in čiščenja odpadne vode.

2.5 PODATKI O OSNOVNIH SREDSTVIH NAMENJENIH IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE

Za izvajanje obvezne GJS odvajanja in čiščenja, imamo v podjetju na razpolago tudi traktor s cisterno, (za sesanje vsebin slabše dostopnih greznic in lastniških MKČN), ter službeni vozili za izvajanje pregledov na terenu. Za izvajanje javne službe oz. aktivnosti vezanih na preglede in dela na kanalizacijskih sistemih, uporabljamo potisno kamero, detektor nevarnih plinov, digitalni merilec slanosti, različne čepe za zatesnitev kanalizacije, ter ostalo pomožno in varnostno opremo.

3. OPREDELITEV NAČINA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

3.1 NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE V POSAMEZNIH OBJEKTIH IN PREDVIDENE SPREMEMBE V ČASU VELJAVNOSTI PROGRAMA

Za objekte priključene na sistem javne kanalizacije oz. za naselja, opremljena z javno kanalizacijo, se izvaja odvajanje in čiščenje odpade vode. To so v glavnem objekti v aglomeracijah Izola, Korte in Cetore in dela Dobrave - Belvedere. Za objekte, priključene na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, se zagotavlja prevzem komunalne odpadne vode oz. blata.

Čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejšnjega odstavka se zagotavlja na skupni čistilni napravi v Kopru. Prav tako se na tej čistilni naprava zagotavlja obdelavo blata iz MKČN večjih od 50 PE (Korte, Cetore).

V času veljavnosti programa bo prišlo do sprememb iz naslova števila priključenih objektov na javno kanalizacijsko omrežje, saj se bodo priključili na javno kanalizacijo posamezni objekti v prej navedenih aglomeracijah. Prav tako bodo posamezni objekti, ki so priključeni na obstoječe pretočne greznice v času veljavnosti programa izvedli svoje lastne male MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.

3.2 NAČRT VZDRŽEVANJA IN ČIŠČENJA JAVNE KANALIZACIJE, KI MORA VSEBOVATI OPIS ZA TO PREDVIDENIH TEHNOLIGIJ

Redno vzdrževanje in čiščenje javne kanalizacije in objektov javne kanalizacije v občini Izola izvaja Komunala Izola d.o.o. Vzdrževanje kanalskega omrežja obsega redni pregled omrežja (fizični in po potrebi s kamero), sistematično čiščenje kanalizacijskih vodov po ulicah (s kanalizacijskim vozilom), izvedbo sprotih in interventnih popravil ter morebitne interventne odmašitve kanalizacije.

Sistematično čiščenja kanalov javne kanalizacije opravljamo s kanalizacijskim vozilom. Nekatere naloge opravljajo za Komunalo Izola d.o.o., tudi zunanji izvajalci, predvsem pri čiščenju največjih kolektorjev, kjer so potrebna večja vozila z zelo visokimi pritiski in pretoki vode. Vzdrževanje oz. čiščenje poteka po okvirnem letnem planu po ulicah in območjih.

3.3 OPIS SISTEMA ZA ZAZNAVANJE IZREDNIH DOGODKOV IN NAPAK V DELOVANJU JAVNIH KANALIZACIJSKIH SISTEMOV KOT SO PUŠČENJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA, OKVARE TEHNOLOŠKIH SKLOPOV, PREKINITEV DELOVANJA KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV, DELOVANJE RAZBRE-MENILNIKOV IN PODOBNO TER NJHOVO DOKUMENTIRANJE

Nadzor delovanja, zaznavanj izrednih dogodkov in napak v delovanju javnih kanalizacijskih sistemov se izvaja v centralnem nadzornem sistemu (CNS). CNS je celovita rešitev, ki na področju kanalizacijskih sistemov zajema avtomatizacijo in nadzor sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode. Namen CSN-ja je predvsem v tem, da pripomore k varnejšemu delovanju sistema. Hkrati pa optimizira vzdrževanje, omogoča upravljavcem centralni vpogled

delovanja naprav, javlja in beleži napake ter omogoča nastavljanje režimov delovanja. CNS je zasnovan kot sistem strojne in programske opreme, ki obratuje 24 ur na dan.

Nadzorni sistem se izvaja na *scada* (Supervisory Control And Data Acquisition) aplikaciji. SCADA spremlja proces in posreduje podatke v realnem času. Poleg sprotnega zbiranje procesnih podatkov ima tudi funkcijo podpore operaterju ter omogoča vpogled in poseganje v delovanje procesa. Večje posege in napake na sistemu se vpisuje tudi v obratovalne dnevnike, ki se jih vodi skladno s poslovniki posameznih objektov. Nadzor dislociranih objektov poteka preko GPRS komunikacije in radijskih zvez. CNS ciklično komunicira z oddaljenimi objekti, omogoča pa tudi osvežitev podatkov v danem trenutku. Vsi podatki, kot so nivoji, pretoki, slanost odpadne vode, dogodki in napake, se prikažejo v alfanumerični in grafični obliki na SCADA aplikaciji. Pridobljene podatke se hrani na strežniku v nadzornem centru, kjer se jih lahko poljubno obdela in uporabi za razne analize.

V primeru okvare na sistemu jo nadzorni sistem evidentira in posreduje preko SMS sporočila dežurnim delavcem. Dežurni delavec se z računalnikom poveže na CNS, pregleda stanje sistema in po potrebi ukrepa. Pripravljenost strokovno usposobljenega kadra poteka 24 ur na dan 365 dni v letu.

3.4 OPIS SISTEMA ZA ODPRAVLJANJE NAPAK V DELOVANJU JAVNIH KANALIZACIJSKIH SISTEMOV IN DOKUMENTIRANJE ODPRAVLJANJA NAPAK

Ob morebitni okvari oz. napaki na javnem kanalizacijskem sistemu ali prekinitvi delovanja na napravah kanalizacije, prejme dežurni delavec o tem GSM sporočilo. Na terenu se nato preveri dejansko stanje na kanalizacijskem sistemu. Na osnovi ugotovitev se organizira intervencija, popravilo oz. drugo ustrezno ukrepanje.

Dokumentiranje napak in njihovo odpravljanje se vpisuje v obratovalne dnevnike za vsako posamezno napako oz. intervencijo za vsak objekt posebej.

3.5 NAČRT UKREPOV ZA ZMANJŠEVANJE KOLIČIN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Komunala Izola v zadnjih letih dosledno zagovarja in pogojuje izvedbo javne kanalizacije v ločenem sistemu. Problematika padavinske odpadne vode se kaže večinoma na tistih območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija mešanega sistema. Ločevanje in razdruževanje se izvaja na tistih mestih oziroma v tistih predelih in ulicah, kjer se izvaja rekonstrukcija javne kanalizacije. V sklopu te rekonstrukcije se loči obstoječi mešan sistem v ločeno fekalno in ločeno meteorno kanalizacijo. Kjer je to možno se odvajanje meteoroidnih voda izvede v bližnje meteoroidne odvodnike ali hudournike. Tudi investicije za preprečevanje vdorov morske vode v kanalizacijski sistem pripomorejo k zmanjševanju količin tujih vod v javnem kanalizacijskem sistemu.

Pri izdaji soglasij za posege v prostor se v tekst izrecno navaja, da je potrebno že znotraj gradbenih parcel objekta, padavinske vode ločiti od fekalnih voda, pri pogojih za novogradnje pa izrecno zahteva izvedbo odvajanja v ločenem sistemu ali ponikanje padavinske vode tam, kjer je to možno. Pri izdaji projektnih pogojev in kasneje soglasij k gradbenim dovoljenjem se predpisuje tudi ostale ukrepe zmanjševanja količin padavinske vode v odpadne vode kot so: pokritost površin, kjer je to izvedljivo, z materiali, ki omogočajo ponikanje padavinske vode,

ločeno odvajanje padavinske vode, ponikanje padavinske vode v tla, kjer je to mogoče, izgradnja rezervoarjev za zbiranje padavinske vode s streh. Za večje prispevne površine se na javnem kanalizacijskem sistemu zgradijo zadrževalni bazeni padavinskih vod iz katerih se po končanem naliwu odvaža voda nazaj v javno kanalizacijo in na čiščenje na čistilno napravo.

Kljub naštetim ukrepom predstavlja padavinska voda, še posebej v letih, ko je deževnih dni nadpovprečno veliko, pomemben delež v strukturi odvedene vode na CČN Koper. Tudi zaradi stroškovnega vidika, je potrebno izvajati ukrepe za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode v javni kanalizaciji tudi v bodoče.

3.6 NAČRT IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ZA OBJEKTE, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNO KANALIZACIJO

JP Komunala Izola d.o.o., kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Izola, zagotavlja izvajanja javne službe na naslednje načine:

- upravljanje, vzdrževanje ter čiščenje javne kanalizacije,
- odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin ter čiščenje obeh na skupni čistilni napravi v Kopru - za sistem javne kanalizacije Izola ter na MKČN Korte in Cetore - za sistem javne kanalizacije Korte in Cetore, kjer pa se čisti zgolj komunalna odpadna voda, saj navedeni MKČN nista predvideni za čiščenja padavinske odpadne vode. Javni kanalizacijski sistem v Kortah in v Cetorah je zgrajen v ločenem sistemu. S sistemom javne fekalne kanalizacije na območju Malije in Male Seve po pogodbi upravlja Okolje Piran.

3.7 NAČRT IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ZA OBJEKTE IZ KATERIH SE KOMUNALNA ODPADNA VODA ODVAJA V NEPRETOČNE GREZNICE

Po veljavni zakonodaji, so nepretočne greznice izjemoma dovoljene samo tam, kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja, gradnja lastnih MKČN pa, zaradi naravovarstvenih režimov, ni dovoljena.

Na območju občine Izola oz. na območju izvajanja javne službe je evidentirana samo ena taka nepretočna greznica in sicer na obalni cesti pri Rexu.

3.8 NAČRT IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ZA OBJEKTE, IZ KATERIH SE KOMUNALNA ODPADNA VODA ODVAJA V MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO, MANJŠO OD 50 PE

Za vse evidentirane male komunalne čistilne naprave manjše od 50 PE na območju občine Izola, Komunala Izola zagotavlja prevzem blata in odvoz ter obdelava le-tega na skupni čistilni napravi v Kopru. V evidenci je trenutno 18 MKČN, kot je razvidno iz naslednje tabele. Za objekte, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaža v MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, so obvezne javne službe prevzem blata iz teh MKČN ter njegova obdelava na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata, najmanj enkrat na tri leta.

Tabela 10: Podatki o lastniških MKČN pri zasebnikih

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	NASLOV MKČN
1	Baredi 17a
2	Jagodje 34
3	Korte 116
4	Korte 130c
5	Polje 16a
6	Polje 33
7	Šared 49
8	Šared 12
9	Šared 12a
10	Šared 26d
11	Šared 41
12	Šared 41a
13	Šared 42c
14	Nožed 14a, Nožed 14
15	Šared 52a
16	Jagodje 72
17	Šared 37c
18	Baredi 24

Za obstoječe objekte, ki so opremljeni z obstoječo pretočno greznico, so obvezne storitve (do njihove prilagoditve zahtevam Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode):

- prevzem blata iz obstoječih pretočnih greznic pri uporabniku javne službe, ki je lastnik ali upravljavec obstoječe pretočne greznice, najmanj enkrat na tri leta in
- obdelava blata iz pretočne greznice na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata.

Če je lastniška MKČN ali greznica nedostopna z obstoječimi motornimi vozili izvajalca javne službe tako, da prevzem in odvoz blata iz določene MKČN ali greznice tehnično nista izvedljiva, mora lastnik oziroma upravljavec zagotoviti prevzem in odvoz blata iz take MKČN ali greznice, ter predajo blata izvajalcu javne službe. Izvajalec javne službe v takem primeru pisno potrdi datum in količino prevzetega blata.

3.9 NAČRT IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ZA OBJEKTE, IZ KATERIH SE KOMUNALNA ODPADNA VODA ODVAJA V MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE IZ PETEGA ODSTAVKA 21. ČLENA UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE

Takih MKČN, ki bi ustrezale kriterijem petega odstavka 21. člena uredbe, na območju občine Izola nimamo evidentiranih.

3.10 NAČIN ZAGOTAVLJANJA OBDELAVE BLATA

Odpadne vode iz območja mesta Izola se prečiščujejo na centralni čistilni napravi Koper, ki je opremljena tudi za sprejem in ravnanje z blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav. Blato iz

malih komunalnih čistilnih naprav in greznic se torej obdeluje na centralni čistilni napravi Koper, s katero trenutno upravlja Marjetica Koper d.o.o. Njihov načrt ravnanja z blatom je torej skupni načrt, tudi za blato, ki izvira iz občine Izola.

Blato nastaja pri biološkem čiščenju komunalnih odpadnih vod Mestne občine Koper in občine Izola. V sekvenčnih bazenih se s pomočjo aktivnega blata in vpihovanja zraka odpadna voda biološko očisti. Pri tem nastaja višek aktivnega blata, ki se ga prečrpa v zgoščevalce. V fazi, ko je v SBR reaktorju iztok očiščene vode, se iz dna bazena črpa odvečno blato. Koncentracija aktivnega blata, ki se ga prečrpava v zgoščevalce je cca 0,8-1,2% suhe snovi. V zgoščevalcu se blato dodatno zgosti in prečrpava na strojno zgoščanje oz. dehidracijo. Dehidrirano blato se po tekočem traku transportira v zabojnike. Prevoznik odpadkov odvažata blato na mesto končne dispozicije.

Objekti za odstranjevanje blata so: zgoščevalce blata, objekt za kemično kondicioniranje in strojno zgoščanje blata ter nadstrešnica z zabojniki za hrambo in odvoz blata.

3.11 NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE

Na območju občine Izola poteka obveščanje uporabnikov javne službe na krajevno običajen način - z obvestili na: internetni strani Komunale Izola, z obvestili v občinskem glasilu, z zapisi v priložnostnih zgibankah, s seznanjanjem javnosti na dnevih odprtih vrat, s sodelovanjem na javnih prireditvah, s člankih v lokalnem časopisju ter z dopisi uporabnikom naših storitev.

Za potrebe obveščanja uporabnikov o praznjenju greznic izvajamo tudi neposredno pisno obveščanje o dolžnosti praznjenja obstoječih greznic enkrat na tri leta. Obveščamo samo tiste uporabnike, ki po naših evidencah tega niso naredili v predpisanem triletnem obdobju.

Po določbah 25. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode - v nadaljevanju: Uredba) mora izvajalec javne službe uporabnike javne službe, ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:

- na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo in
- o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.

Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so lastniki ali upravljalci nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena zgoraj navedene Uredbe pisno obveščati:

- na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočnih greznic,
- na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato,
- o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in
- o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom Uredbe.

Navedena obvestila so stalno objavljena na spletni strani Komunale Izola, občasno pa s temi podatki seznanimo uporabnike naših storitev tudi s periodičnimi tiskovinami.

3.12 NAČRT IZVAJANJA POSEBNIH STORITEV IZ DRUGEGA ODSTAVKA 15. ČLENA UREDBE

Za posebno storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne, in za odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo je načrt izvajanja enak, kot za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo, kot je navedeno v točki 3. 6. tega programa.

4. POGOJI IN ČASOVNI NAČRT IZVAJANJA POSAMEZNIH OBVEZNIH STORITEV JAVNE SLUŽBE

Izvajanje javne službe se bo vršilo v skladu z Uredbo, Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 2021 – 2024, letnim poslovnim načrtom in planom vzdrževanja, ki ga v letnem poslovnem načrtu predvidimo za področje javne kanalizacije. Ta plan je sestavni del poslovnega načrta podjetja Komunala Izola d.o.o., ki ga letno potrjuje nadzorni svet podjetja ter Občinski svet Občine Izola.

Pogoji za izvajanje vseh predvidenih aktivnosti so vezani na zagotavljanje potrebnih letnih finančnih sredstev Občine Izola, ki je lastnica javne kanalizacijske infrastrukture v občini Izola.

Izola, november 2020.



OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO

Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8

6310 Izola – Isola

Tel: +386 5 66 00 100, Fax: +386 5 66 00 110

E-mail: posta.oizola@izola.si

Internet: www.izola.si

Datum: 24.12.2020

Številka: 355-9/2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 in 80/20) in 100. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 5/18) je župan Občine Izola na predlog izvajalca javne službe JP Komunala Izola d.o.o. sprejel naslednji

S K L E P

1.

Občina Izola potrjuje »Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Izola za obdobje 2021 – 2024«.

2.

Ta sklep velja takoj.



Župan

Daniilo Markočič

Sklep prejmejo:

1. JP Komunala Izola, d.o.o. – Azienda pubblica Komunala Isola, S.r.l.,
2. Zbirka dokumentarnega gradiva.